

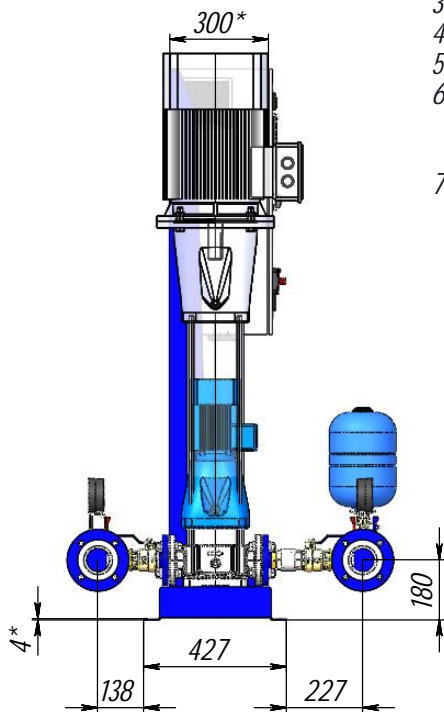
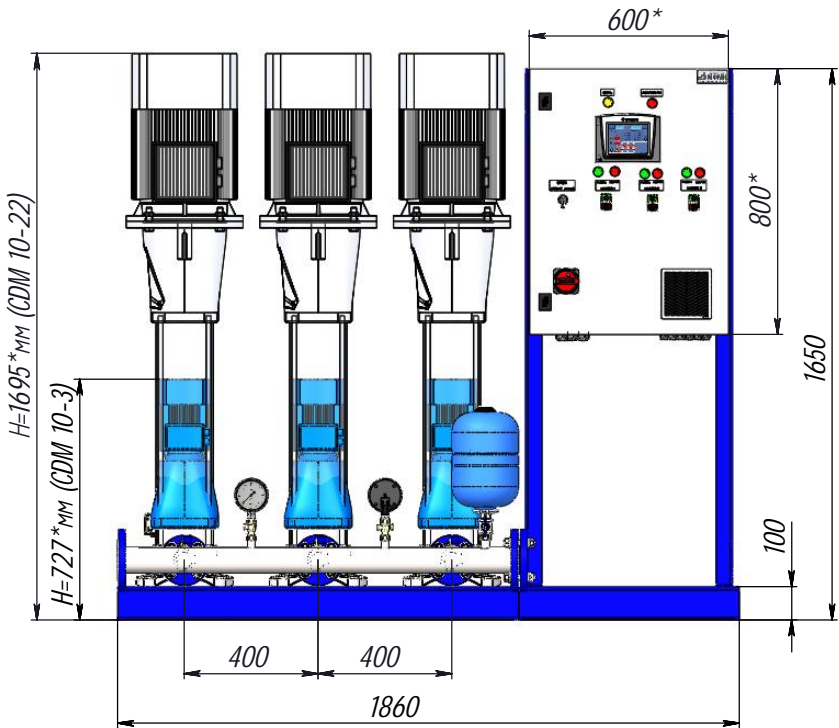


# А/Ф СРД 3

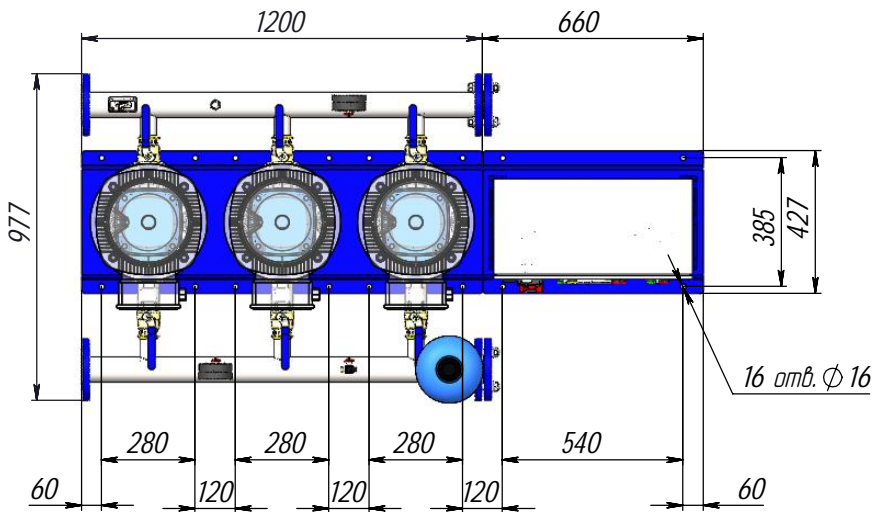

- 1 Вход фланец 65-16-03-Ст20 ГОСТ 33259-2015
- 2 Выход фланец 65-16-03-Ст20 ГОСТ 33259-2015
- 3 \*Размеры для справок.
- 4 Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска  $\pm IT16/2$ .
- 5 Масса указана без учета ШУ.
- 6 Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.
- 7 Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.

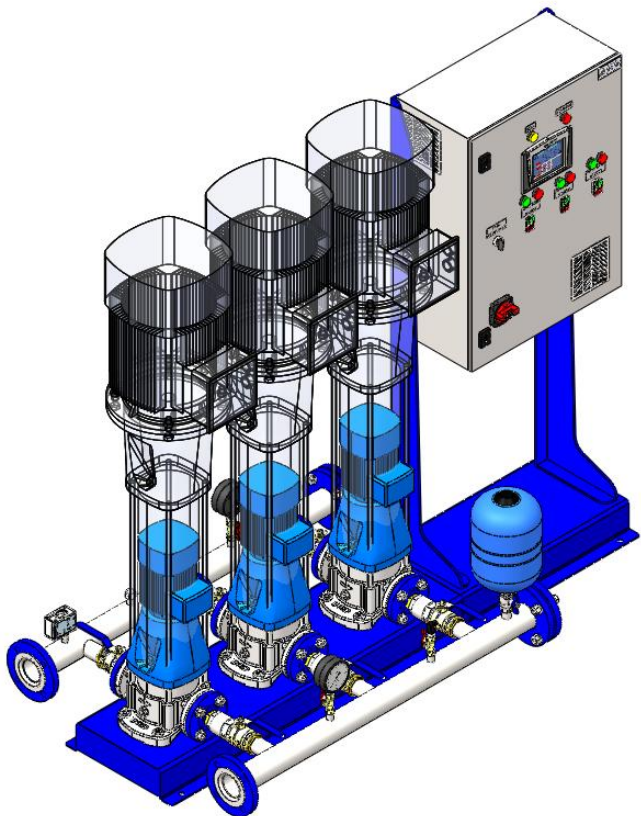

				Серия насосов CDM 10-1... CDM 10-22			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А/Ф СРД 3 CDM 10-3 1,1 кВт КЧ 65 мм СБ		
Разраб.	Ишутина Н.Ю.			26.07.2024			
Проверил	Артеменко Л.Ю.						
Т. контроль	Артеменко Л.Ю.						
Нач. КБ	Свечников А.В.						
Н. контроль	Одринская А.Н.				Стандартная комплектация.		
Утв.	Свечников А.В.						
					Лист 1	Листов	
					МФМК ГРУППА КОМПАНИЙ		